


This publication or parts thereof, may not be reproduced in any form, by any method, for any purpose.

VICTRON ENERGY B.V. MAKES NO WARRANTY, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THESE VICTRON ENERGY PRODUCTS AND MAKES SUCH VICTRON ENERGY PRODUCTS AVAILABLE SOLELY ON AN "AS - IS" BASIS.


IN NO EVENT SHALL VICTRON ENERGY B.V. BE LIABLE TO ANYONE FOR SPECIAL, COLLATERAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES IN CONNECTION WITH OR ARISING OUT OF PURCHASE OR USE OF THESE VICTRON ENERGY PRODUCTS. THE SOLE AND EXCLUSIVE LIABILITY TO VICTRON ENERGY B.V., REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION, SHALL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE VICTRON ENERGY PRODUCTS DESCRIBED HEREIN.

Victron Energy B.V. reserves the right to revise and improve its products as it sees fit. This publication describes the state of this product at the time of its publication and may not reflect the product at all times in the future.

- **Principal and installation scheme for isolation transformer casing.**
- **Principe- en installatieschema Scheidingstransformator kast.**
- **Prinzip- und Installationschema Trenntransformator Gehäuse.**
- **Schéma d'installation du transformateur d'arrêt.**

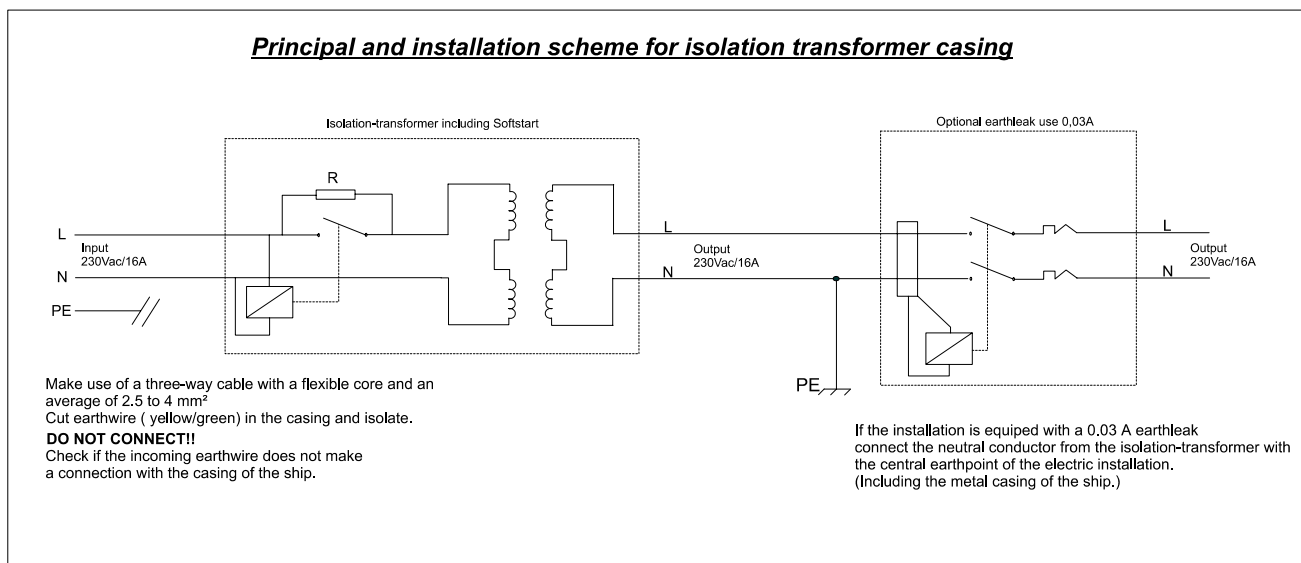


Principe- en installatieschema Scheidingstransformator kast

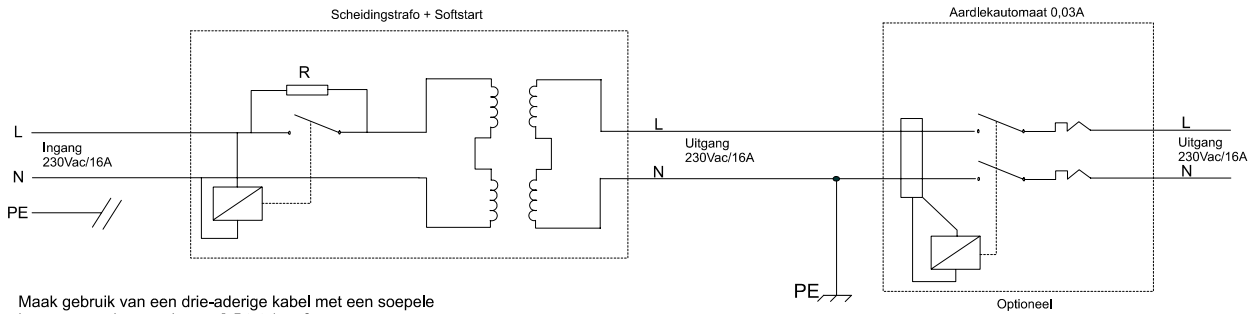

Maak gebruik van een drie-aderige kabel met een soepele kern en een doorsnede van 2,5 tot 4mm².
Aarddraad (geel/groen) in de kast afknippen en isoleren.
NIET AANSLUITEN!!
Controleer of de binnenkomende aarddraad nergens verbinding maakt met de scheepshuid.

Wordt de installatie voorzien van een 0,03A aardlekautomaat, verbind dan de nulleider vanaf de scheidingstransformator met het centrale aardpunt van de elektrische installatie. (Dus ook de metalen huid van het schip.)


Prinzip- und Installationsschema Trenntransformator Gehäuse

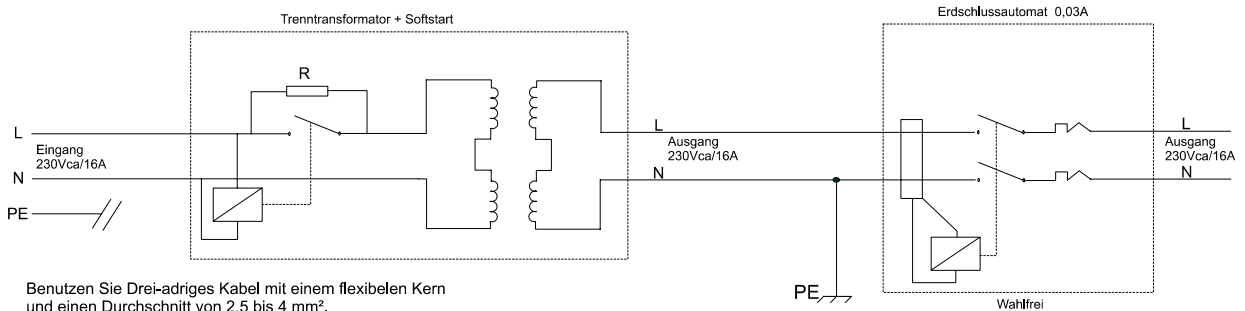

Benutzen Sie Drei-adriges Kabel mit einem flexiblen Kern und einen Durchschnitt von 2,5 bis 4 mm².
Der Erdungsdraht im Gehäuse abkniefen und abtrennen
NICHT ANSCHLIESSEN!!
Controleer of der hineinkommenden Erdungsdraht keine Verbindung hat mit der Wand des Schiffes.

Wird die Anlage versehen mit einem 0,03 A Erdschlussautomat, dann verbinden Sie den Nulleiter vom Trenntransformator ab mit dem Erdpunkt der Elektrischen Anlage. (So auch mit der metalleren Wand de Schiffes.)

Schéma d'installation du transformateur d'arrêt

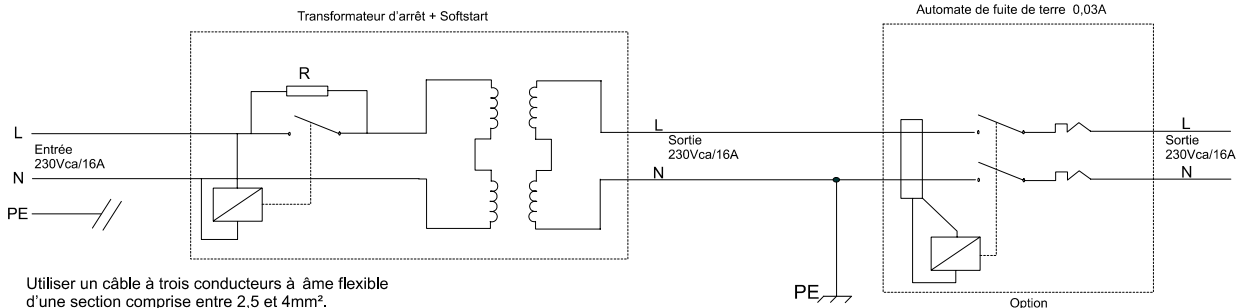

Utiliser un câble à trois conducteurs à âme flexible d'une section comprise entre 2,5 et 4mm².
Couper et isoler le fil de terre (jaune/vert).
NE PAS LE BRANCHER!!
Contrôler que le fil de terre n'est pas connecté à la coque du bateau .

Brancher , si l'automate de fuite de terre (0,03A)est monté, le fil de terre (PE) à partir du transformateur d'arrêt avec le point de terre central de l'installation électrique. (Aussi le boîte métal du bateau.)